

Rapport d'analyse

Bâtiment Habitation

Pièce Salon

Ville Anonyme

Campagne 200103


du 29/3/19 11:29

Commentaires

au 5/4/19 08:29

Enregistreur NEMo (6018002000595)


Période de présence :



Humidité

20 30 40 50 60 70 80 %HR

31
HR%

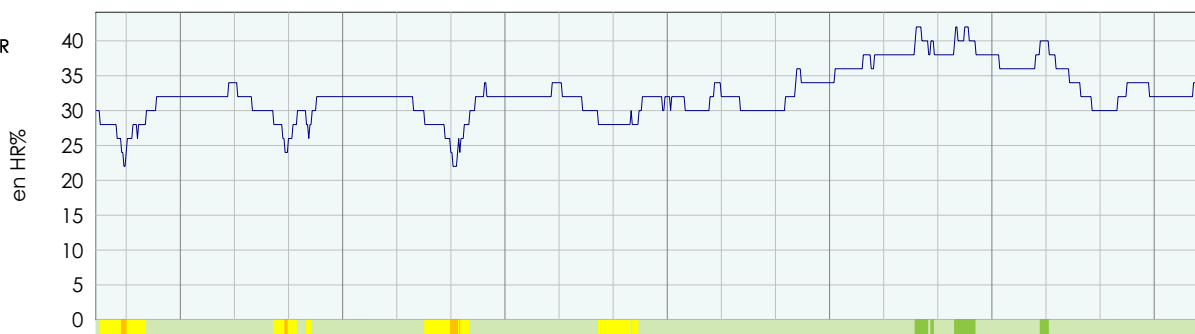

Température

16 18 20 22 24 26 28 30 °C

24.5
°C




COVT

0.4 1.3 4.3 ppm

0.3
ppm



Période de présence :



Profil' air manager

PERF IN MIND

Rapport d'analyse

Bâtiment Habitation


Pièce Salon

Période de présence :

CO2

800 1200 1700 ppm


606
ppm

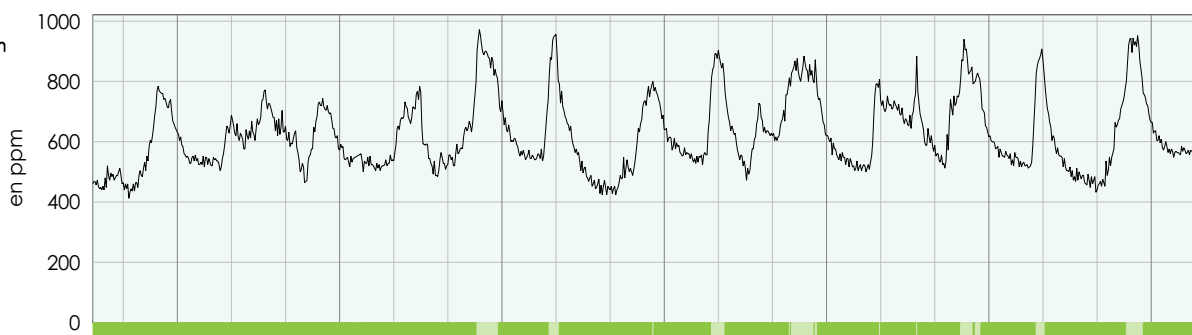

COVL

240 810 2440 ppb


64
ppb

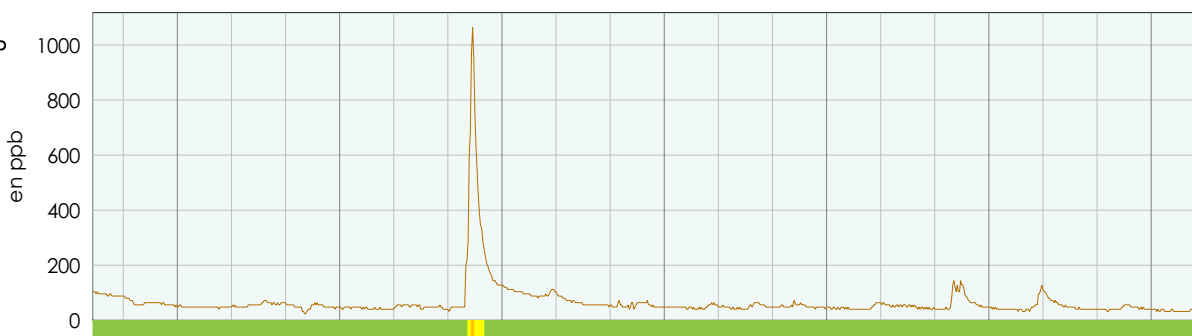

Formaldéhyde

10 30 50 100 µg/m³


11
µg/m³

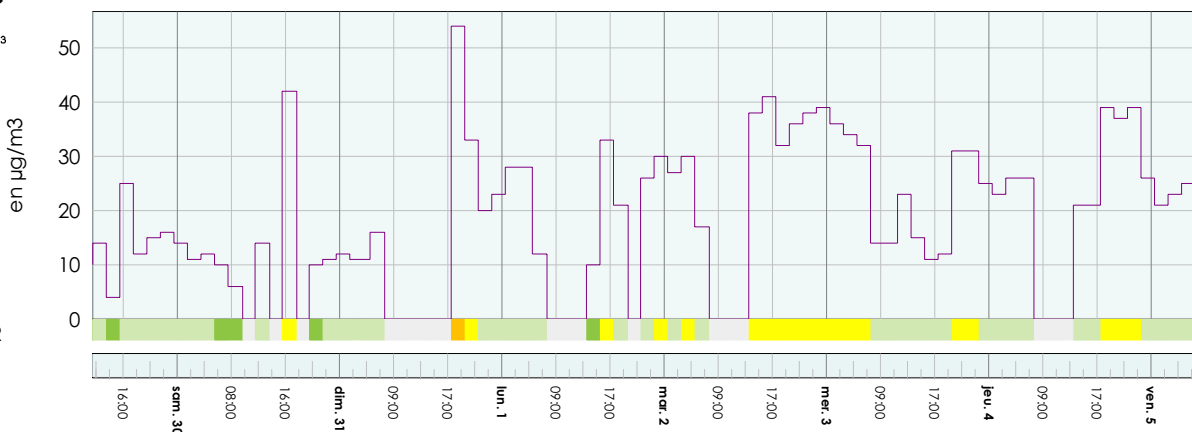

Capteur 0138032000092

Période de présence :

Période de présence :



Radon




58

Bq/m³




PM 10




9

µg/m³

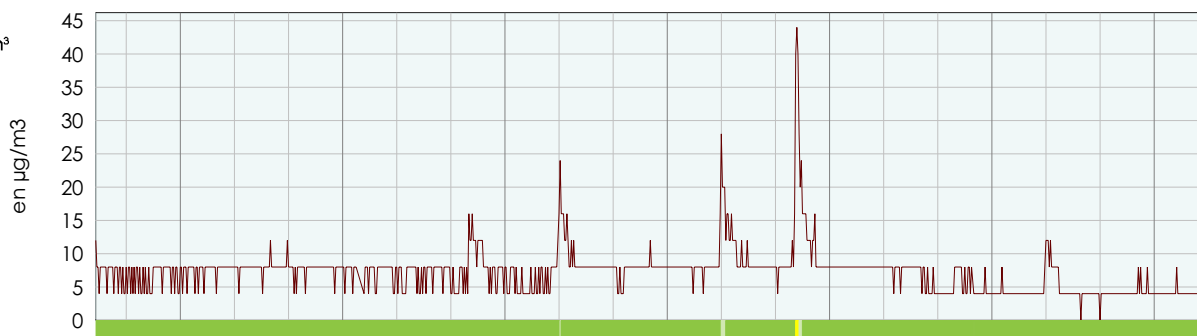


PM 2.5




7

µg/m³

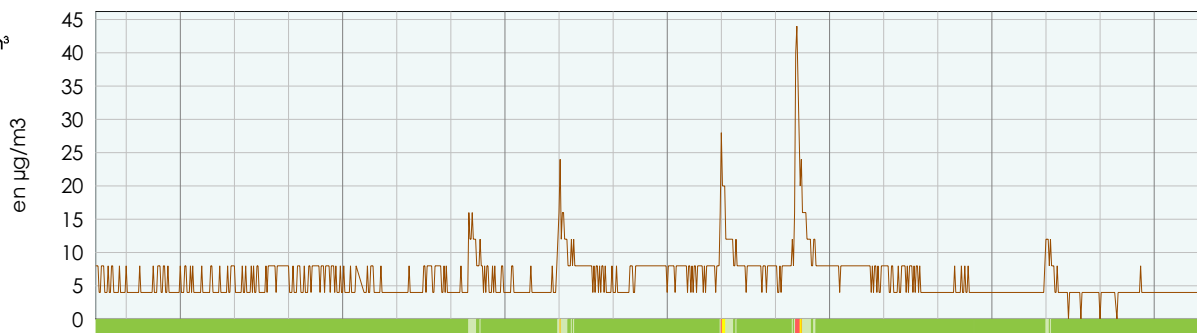

Période de présence :



Conclusion

Pour l'ensemble des polluants les moyennes sont en dessous des valeurs de référence. Cela témoigne du bon fonctionnement et du bon dimensionnement du système de ventilation. Le dimanche soir, un pic de COV légers et de COV totaux est observé lié certainement à l'usage car la concentration en CO₂ augmente au même moment.

Rapport réalisé par MEDIECO, le 30/9/20 à Saint Priest

Profil' air *manager*

PERF IN MIND