



Ville	Anonyme	Campagne	200304
du	7/10/19 21:51	Commentaires	
au	14/10/19 22:01	Enregistreur	NEMo (6018002000397)

Période de présence :



Humidité



49
HR%



Température




23.8
°C



COVT




0.5
ppm

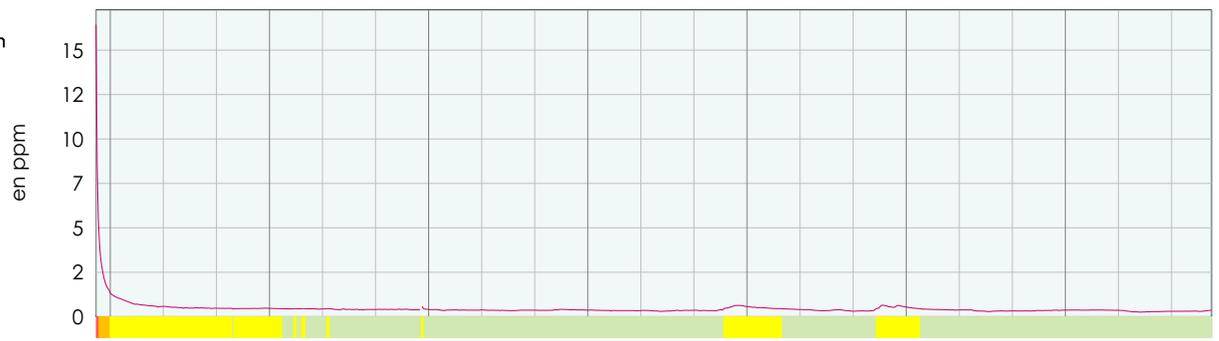

Période de présence :



Période de présence :



CO2




657
ppm



COVL




59
ppb

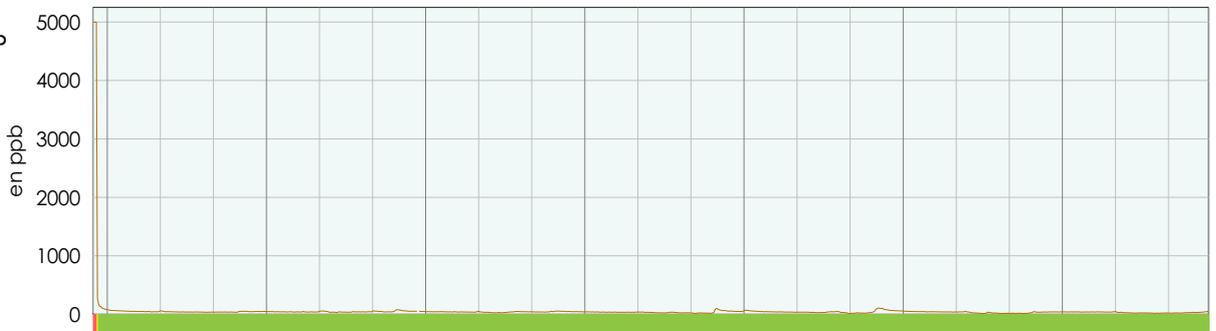

Formaldéhyde




13
µg/m³

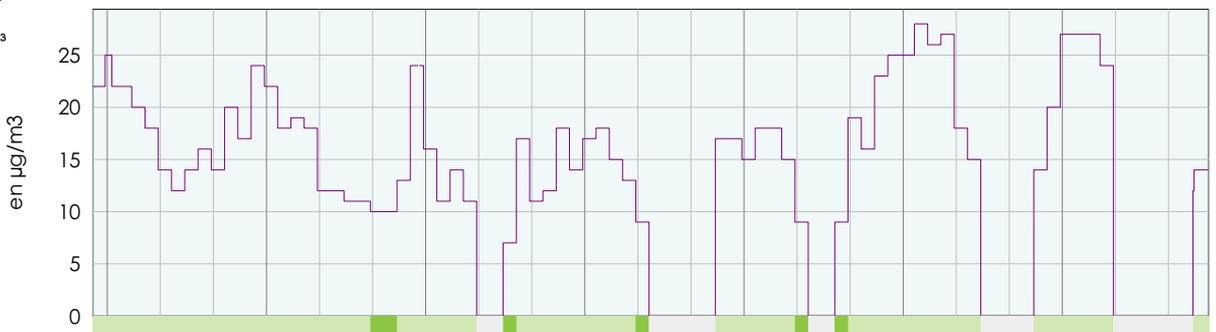


Capteur 0138031001861

Période de présence :



Période de présence :




Radon



26
Bq/m³



PM 10



7
µg/m³




PM 2.5



6
µg/m³



Période de présence :



Conclusion

La concentration moyenne en COV totaux est légèrement supérieure à la valeur de référence.
 Les teneurs en radon sont satisfaisante malgré une localisation en zone 3 Radon.
 Le renouvellement d'air réalisé par une ventilation double flux permet de maintenir des concentrations satisfaisantes.

Rapport réalisé par MEDIECO, le 30/9/20 à Saint Priest